

B E S L U I T

ingevolge de

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)

(AMvB-inrichtingen)

Nr. V99-458

Gemeente: Born

Datum besluit: 15 DEC. 2000

Roermond, 15 DEC. 2000

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg (ZL)

Overwegingen

- Het Dagelijks Bestuur heeft op 1 februari 2000 een aanvraag ontvangen van Campina Melkunie BV, Leonard Langweg 2, 6121 PA BORN voor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het brengen van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf.
- De vergunningaanvraag is gebaseerd op grond van het bepaalde in artikel 1, tweede lid, en artikel 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
- De aanvraag is behandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).
- In verband met het bepaalde in artikel 7b, eerste en derde lid, van de WVO juncto artikel 8.30, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer is op 17 december 1999 advies gevraagd aan de Provincie Limburg.
Bij schrijven van 4 januari 2000 (ontvangen op 5 januari 2000) heeft de Provincie Limburg ons medegedeeld dat er geen aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer behoeft te worden ingediend en dat er daardoor geen reden aanwezig is om de aanvraag ingevolge de WVO op grond van het bepaalde in artikel 7b, derde lid, onder a van de WVO buiten behandeling te laten.
- Op grond van het bepaalde in artikel 3, derde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is overleg gepleegd met Rijkswaterstaat, directie Limburg.

- Naar aanleiding van de aanvraag zijn adviezen uitgebracht door Rijkswaterstaat, directie Limburg, en het waterschap Roer en Overmaas.

Met betrekking tot voornoemde adviezen kan worden vermeld dat beide instanties geen bezwaren hebben tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

- Tegen het ontwerp-besluit zijn geen bedenkingen ingebracht.
- Onderzoek heeft uitgewezen dat
 - de aanvraag betrekking heeft op het lozen van bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van het bedrijf gelegen aan Leonard Langweg 2 te Born, via de gemeentelijke riolering en de rwzi Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf;
 - deze activiteit valt onder het AMvB-inrichtingenbesluit, zijnde bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonerequivalenten of meer lozen, als-mede bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m³ per dag lozen;
 - voor voornoemde lozing reeds bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 november 1996, onder nummer V96-18, een vergunning ingevolge de WVO verleend. Op 1 februari 2000 heeft Campina Melkunie BV een nieuwe aanvraag om vergunning ingediend. Na inwerkingtreding van deze nieuwe WVO-vergunning zal de bij besluit van 25 november 1996 verleende WVO-vergunning met nummer V96-18 worden ingetrokken;
 - het pekelen van kaas een onderdeel is van het productieproces. De overtollige pekelaanbreng komt hierbij vrij als afvalwater;
 - uit metingen in 1996 is gebleken dat de chloride concentratie in het afvalwater gemiddeld 862 mg/l bedroeg en maximaal 1.600 mg/l;
 - het chloridegehalte is gestegen, omdat het waterverbruik is gedaald door getroffen saneringsmaatregelen. Gelet op het groot bufferend vermogen van het aangesloten rioolstelsel en de rwzi Susteren alsmede het feit dat een vrachthoeveelheid een beperkende factor kan zijn, zijn in de vergunning alleen vrachthoeveelheden opgenomen;
 - ter aftopping van de pieklozingen een buffer is geïnstalleerd voor buffering van de overtollige pekelaanbreng. Tevens kan de chloridelozing via een regelsysteem worden gestuurd;
 - de Vloedgraaf uitmondt in de Maas. Derhalve dient de lozing van chloride te worden getoetst aan het waterkwaliteitsbeleid van het Zuiveringschap Limburg en het door Rijkswaterstaat, Directie Limburg te Maastricht gehanteerde beleid voor de Maas;
 - door het bedrijf een BMP is opgesteld voor de periode van 1998-2002, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de emissies van fosfaat en stikstof.

Naar aanleiding van uitgevoerde metingen in 1999 naar de vrachten van fosfaat en stikstof is in het jaarlijks BMP overleg over het jaar 1999 afgesproken dat in 2000 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar mogelijkheden tot beperking van de fosfaatemissies met behulp van de best uitvoerbare technieken, dan wel met behulp van bronmaatregelen. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van de WVO juncto artikel 8.13, eerste lid, sub b, van de Wet milieubeheer is deze onderzoeksverplichting opgenomen in de WVO-vergunning. Het resultaat van dit onderzoek kan aanleiding zijn voor actualisatie van deze nieuwe WVO-vergunning;

- naar verwachting geen ontoelaatbare vervuiling van het oppervlaktewater zal plaatsvinden.
- Het Dagelijks Bestuur is van oordeel dat er, mits voldaan wordt aan de in het hierna volgende besluit gestelde voorschriften, geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

B E S L U I T :

- I. De aan Campina Melkunie BV, Leonard Langweg 2, 6121 PA BORN bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 november 1996, onder nummer V96-18, verleende vergunning ingevolge de WVO voor het lozen van bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rwzi Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf, in te trekken met ingang van de dag na het in werking treden van dit besluit;
- II. Aan Campina Melkunie BV, Leonard Langweg 2, 6121 PA BORN of diens rechtverkrijgende(n) vergunning te verlenen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rwzi Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf en zulks onder de volgende voorschriften.

Artikel 1

In deze vergunning wordt verstaan onder
het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg.

Artikel 2

De ingevolge deze vergunning via de gemeentelijke riolering en de rwzi Susteren in oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, hierna te noemen "het afvalwater" mogen uitsluitend bestaan uit:

- a. bedrijfsafvalwater, afkomstig van de productie van kaas en afgeleide producten;
- b. huishoudelijk afvalwater;
- c. koelwater;
- d. hemelwater,

een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde bescheiden welke deel uit maken van deze vergunning.

Artikel 3

- ./.
1. De hoeveelheid te lozen afvalwater, exclusief het hemelwater, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), maximaal 1.500 m³ per etmaal bedragen.
 2. Door of vanwege de vergunninghouder dient de hoeveelheid afvalwater als bedoeld in het eerste lid van dit artikel continue te worden gemeten en dagelijks te worden geregistreerd.
 3. De geregistreerde gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dienen door de vergunninghouder tenminste vijf jaar te worden bewaard.

Artikel 4

- ./.
1. Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Stoffen	Concentratie in enig steekmonster in mg/l
De som van de zware meta- len: chrom koper lood nikkel zink	1
Vetten	200

- ./ 2. De chloridevracht in het afvalwater mag per kalenderdag, ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), maximaal 2.500 kg/etmaal bedragen.
- ./ 3a De voortschrijdende gemiddelde chloridevracht in het afvalwater, gemeten over 4 weken, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), in de periode van 1 mei tot en met 31 oktober niet meer bedragen dan 9.000 kg/week.
- ./ 3b De voortschrijdende gemiddelde chloridevracht in het afvalwater, gemeten over 4 weken, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), in de periode van 1 november tot en met 30 april niet meer bedragen dan 10.000 kg/week.
- ./ 4a In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid, sub a en/of b van dit artikel mag de chloridevracht ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), maximaal 10.000 kg/dag bedragen, zulks voor een periode van maximaal 2 kalenderdagen per vier weken.
- 4b De in lid 4a van dit artikel bedoelde chloridelozingen van maximaal 10.000 kg/dag mogen niet vaker dan 3 per kalenderjaar voorkomen met dien verstande dat met een minimale tussentijd van 4 weken in acht wordt genomen tussen deze opeenvolgende lozingen.
- 5. Het bepaalde in het vierde lid, sub a, van dit artikel geldt uitsluitend indien en voorzover het Maasdebiet meer dan 55 m³/sec. bedraagt (gemeten te Borgharen).
- 6. De afvoer gemeten te Borgharen, als bedoeld in de vijfde lid van dit artikel, wordt uitgedrukt als het etmaalgemiddelde debiet van de dag tussen 0 en 24.00 uur, welke voorafgaat aan de dag van de lozing.
- 7. Uiterlijk 24 uur vóórdat de lozing, als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, gaat plaatsvinden dient het tijdstip van de aanvang van de lozing door of vanwege de vergunninghouder schriftelijk te worden gemeld bij het Dagelijks Bestuur.
- 8. De vrachten chloride van de lozingen, als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, maken geen deel uit van de berekening van het voortschrijdend gemiddelde als bedoeld in het derde lid van dit artikel.
- 9. De analyses van de in dit artikel genoemde stoffen dienen te worden uitgevoerd volgens bijlage I, sub B van de vigerende Verordening verontreinigingsheffing van het Zuiveringschap Limburg. Voor zover daarin niet opgenomen dienen de voorschriften vermeld in "Methode voor de analyse van afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als leidraad voor de analyses te worden opgenomen.

Indien nog geen normvoorschriften of ontwerp-normvoorschriften zijn opgesteld dienen als leidraad te worden opgenomen:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association Inc., New York, NY of
- Annual Book of STM standard (part 31) of
- Deutsche Einheitsverfahren zum Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, Weissheim, Verlag Chemie.

Artikel 5

- ./. 1. De vervuilingswaarde van het afvalwater, exclusief het hemelwater, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), niet meer bedragen dan 23.000 vervuilingseenheden per dag, berekend volgens de op het moment van vergunningverlening vigerende heffingsverordening van het Zuiveringschap Limburg.
- ./. 2. De vervuilingswaarde van het afvalwater, exclusief het hemelwater, mag ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), niet meer bedragen dan gemiddeld 10.000 vervuilingseenheden per kalenderjaar, berekend volgens de op het moment van vergunningverlening vigerende Verordening verontreinigingsheffing van het Zuiveringschap Limburg.

Artikel 6

1. Het afvalwater dient éénmaal per kalenderjaar door of vanwege de vergunninghouder door een steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 4, eerste lid genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaats.
- ./. 2a. Het afvalwater dient ter plaatse van de "meetput", zoals is aangegeven op de tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986 (bijlage 1), door of vanwege de vergunninghouder continue volume-proportioneel te worden bemonsterd.
- 2b. De dagmonsters, als bedoeld in lid 2a van dit artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder per kalenderweek volumeproportioneel te worden gemengd tot een weekmengmonster.
- 2c. Het weekmengmonster, als bedoeld in lid 2b van dit artikel, dient door of vanwege de vergunninghouder te worden geanalyseerd op de parameter chloride.
3. De analyses, als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, sub c van dit artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder uiterlijk binnen twee maanden na de datum van de bemonstering te worden toegezonden aan het Dagelijks Bestuur.

4. Indien en voorzover de verstrekte analyses, als bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, sub c van dit artikel, naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur een representatief inzicht geven in de samenstelling van het afvalwater kan het Dagelijks Bestuur, op verzoek van de vergunninghouder, be-sluiten tot het beperken van de meetfrequentie, als vermeld in het eerste lid en het tweede lid van dit artikel.

Artikel 7

1. Uiterlijk vóór 1 januari 2001 dient door of vanwege de vergunninghouder een onderzoek te zijn verricht dat inzicht geeft in de mogelijkheden tot beperking van de fosfaat- en stikstofemissies met behulp van de best uitvoerbare technieken dan wel met behulp van bronmaatregelen.
2. De resultaten van dit onderzoek dienen door of vanwege de vergunninghouder uiterlijk vóór 1 maart 2001 schriftelijk te worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8

Het afvalwater mag geen vaste en/of kleurende bestanddelen bevatten in een zodanige hoeveelheid dat daardoor een ontoelaatbare zichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater ontstaat.

Artikel 9

Andere dan de in de artikelen 4 en 5 bedoelde stoffen die zijn vermeld in de vergunningaanvraag mogen uitsluitend worden geloosd in concentraties die onschadelijk zijn voor de biologische werking van zuiveringsinstallaties c.q. de biologische zelfreiniging van oppervlaktewateren, dan wel voor de gezondheid van mens, flora en fauna.

Artikel 10

1. Het bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een continue debiet-meting en proportionele bemonstering.
Daartoe dient het bedrijfsafvalwater via een doelmatig functionerende meetvoorziening te worden geleid.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde meetvoorziening dient zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is.
3. Het overige afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.
Daartoe dient het via een eindcontrolevoorziening te worden geleid die te allen tijde geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4. De in het derde lid van dit artikel bedoelde eindcontrolevoorziening dient - als laatste werk vóór aansluiting op een gemeentelijke riolering - zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk en geschikt is voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.

Artikel 11

1. De in de aanvraag en in deze vergunning bedoelde voorzieningen voor de behandeling respectievelijk voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden.
2. Ten aanzien van het gestelde in het eerste lid van dit artikel dient de vergunninghouder een logboek bij te houden, waarin tenminste zijn vermeld:
 - de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
 - uitvoerende firma en/of medewerker;
 - de datum, aard en tijdsduur van storingen.
3. Het logboek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient door de vergunninghouder tenminste vijf jaar te worden bewaard.

Artikel 12

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen waarmee door of namens het Dagelijks Bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden, het Dagelijks Bestuur mede de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. In afwijking van het tweede lid van dit artikel hoeft(ven) de contactperso(o)n(en) niet schriftelijk te worden medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur indien bij een reeds eerdere verlening c.q. wijziging van een vergunning danwel verlening van een gedoogverklaring de contactperso(o)n(en) schriftelijk zijn medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur en deze gegevens thans ongewijzigd van toepassing zijn.
4. Wijzigingen, terzake het bepaalde in het eerste en/of tweede lid van dit artikel, dienen onmiddellijk schriftelijk door of vanwege de vergunninghouder te worden gemeld bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 13

Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger dient door de rechtsopvolger, binnen 14 dagen na de datum van de overdracht, schriftelijk mededeling aan het Dagelijks Bestuur te worden gedaan.

Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,
Chef Bureau Vergunningverlening,

A black rectangular box redacting a signature. A handwritten mark, possibly a checkmark or the letter 'L', is visible above the box.

Bijlage: 1. Tekening genaamd "Rioleringsoverzicht schoon en vuilwater", nummer Brn 81.22, d.d. 17 juli 1986.

N.B.

Tegen dit besluit kan op grond van artikel 20.1, eerste lid, juncto artikel 20.6 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift kan worden ingediend van 22 december 2000 tot en met 1 februari 2001 (zie publicatie in: De Trompetter, editie Sittard d.d. 20 december 2000).

Het beroepschrift, dat geen schorsende werking heeft, dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.


Naast het indienen van een beroepschrift kan voorts een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen.

Voor de behandeling van het verzoekschrift wordt door de griffier van voornoemde afdeling griffierecht geheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een beroepschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlage ... 1 ... behorende bij
vergunningnummer Vag-45.8
d.d. 15-12-2000
Chef Bureau Vergunningverlening,

R.M.A. Ernes

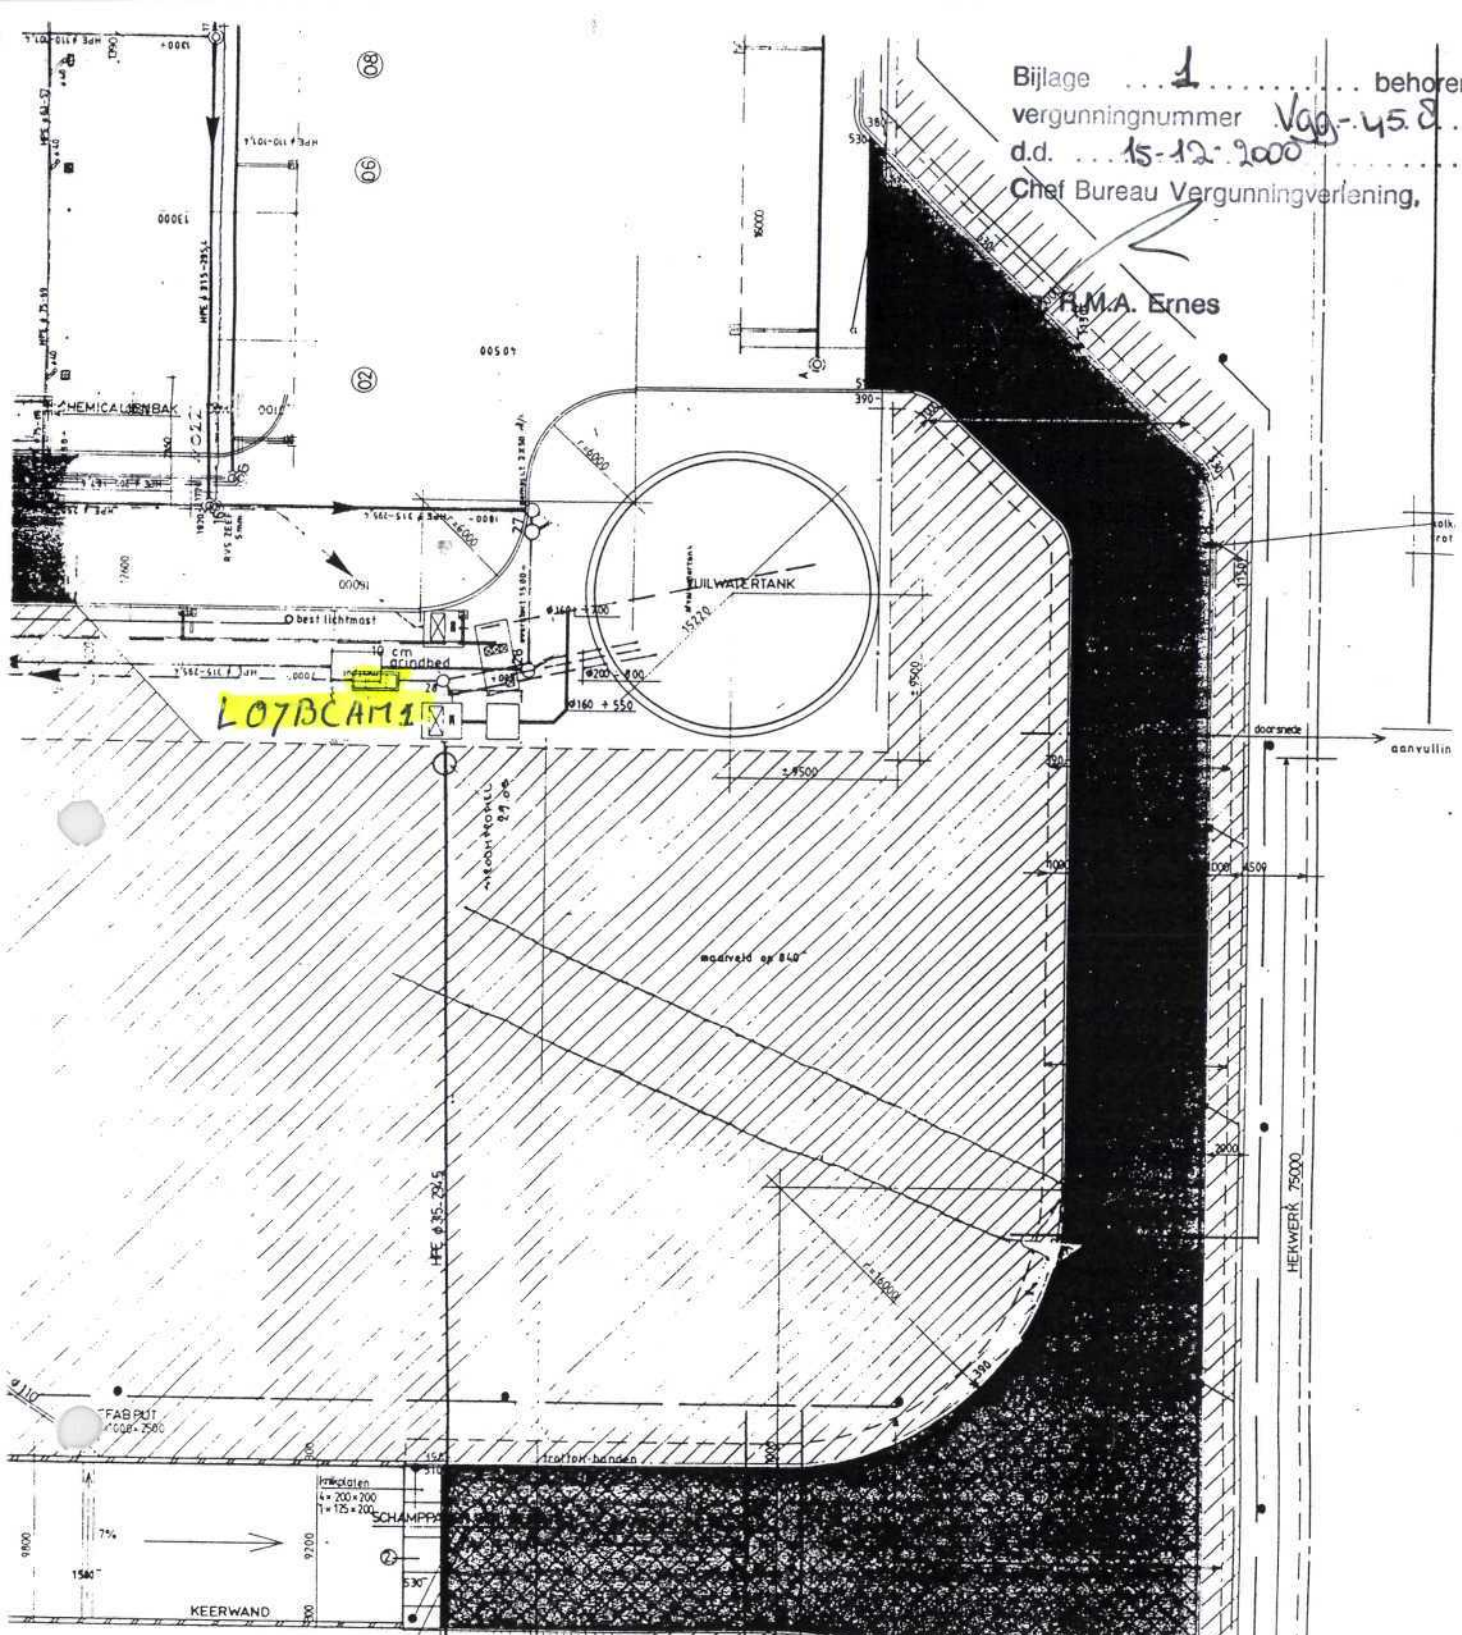

Vuilwaterriolering

Schoonwaterriolering horizontaal gelegd
stroomprofiel op 1050' (peil = 30800, NAP)

- ☐ Controleput HPE ϕ 800 X 750,2 ND 32 met putrand en deksel Klaus Esser 12071 waarin de leiding doorloopt en voorzien is van een ontstoppingsstuk volgens nader detail
- Controleput HPE ϕ 800 X 750,2 ND 32 met putrand en deksel N 352 NG NeBo waarin de invoerleiding (ϕ 50-44) voorzien van een luchtdichte

KAASPRODUKTIEBEDRIJF
rioleringsoverzicht schoon en vuilwater

DMV Campina bv
RIJWBUREAU
POSTBUS 407 6040 AK ROERMOND

WERK NUMMER
PLAATS PROJECT
N.L. 2000

Brt 81.22

Laatste wijziging
17/7-86

BORN



MEMO

Aan: aDtD, HvH, BcVv, L.Jaspers
Van: N.Theunissen
I.a.a.:
Datum: 29 november 1999
Onderwerp: Technisch advies vergunningswijziging Campina Born.

TECNISCH ADVIES VERGUNNINGSWIJZIGING CAMPINA te BORN.

- Campina heeft een vergunningswijziging aangevraagd voor een ruimere chloride norm tot 2000 mg/l.
- Het zout is afkomstig van een pekelp proces. Het bedrijf heeft de nodige "good house keeping" maatregelen genomen; zoals minimalisering van de procesbehoefte, voorschriften bij aanmaak, dosering en spui. Daarnaast is ter aftopping van piekbelasting een buffer van 100 m³ gebouwd met een regelsysteem voor een juiste besturing. Tevens is gepland dat met een tweede buffer zal worden uitgebreid.
- In overleg wordt het volgende lozingsregiem haalbaar geacht;
 - een voortschrijdende (van 4 weken) weekvracht van 9000 kg/week in de periode 1 mei - 1 november (lage maasafvoer),
 - een voortschrijdende (van 4 weken) weekvracht van 10000 kg/week in de periode 1 november - 1 mei .
 - maximaal 2 dg/mnd een daglozing van 10.000 kg/dg, alleen bij een maasafvoer van hoger dan 55 m³/sec.

- **Waterkwaliteitstoets.**

In de worse-case situatie (exclusief de incidentele lozingen) wordt 10.000 kg per week geloosd = na uitbuffering op de rwzi 1.400 kg/dg. Op een gemiddelde afvoer van de vloedgraaf betekent dit een verhoging van het chloridegehalte in het oppervlaktewater van 11,4 mg/l. De gemeten gehalten (in 1993) in de beek variëren van 42 - 181 mg/l met een gemiddelde van 106 mg/l. De grenswaarde voor oppervlaktewater is 200 mg/l.

Conclusie: lozing voldoet aan ZL-beleid.

In de worse-case situatie ten tijde van de incidentele lozingen wordt 10.000 kg/dg geloosd. Op een gemiddelde afvoer van de vloedgraaf betekent dit een verhoging van het chloridegehalte in het oppervlaktewater van 81,2 mg/l.

In de praktijk zal deze top zich uitbufferen in de rwzi. De gemeten gehalten (in 1993) in de beek variëren van 42 - 181 mg/l met een gemiddelde van 106 mg/l. De grenswaarde voor oppervlaktewater is 200 mg/l.

Conclusie: lozing voldoet aan ZL-beleid.

Bij lage maasafvoer van 10 m³/ sec veroorzaakt deze lozing een verhoging van de chloride concentratie van 1 mg/l en mag als niet significant worden beschouwd.

Conclusie: lozing voldoet ook aan het RWS-zoutbeleid.

- RWS heeft zich accoord verklaard met de voorwaarden.
- Andere normen zijn niet aangepast.
- De meetfrequentie is wel aangepast.
- Conform afspraak wordt de N+P geregeld in het BMP-proces.

ADVIES.

In te stemmen met de beschikking.

Vergunningnr.: Vgg-458

Subjektnr.:

Corsanr.: 1994.01448

Coördinatieverplichting: Ja/Nee

N.A.W. gegevens:

Campina melkmei B.V.

De Borsse Kaas

Leonard Langweg 2

6121 PA Bunn

Omschrijving lozing:

~~ambtelijke~~ wijziging v.d.
veng. Vgb-18

- a. uiterste termijn niet ontvankelijk verklaring:
- b. uiterste termijn opstellen ontwerp-beschikking:
- c. uiterste termijn bekendmaking ontwerp-beschikking:
- d. uiterste termijn opstellen beschikking:
- e. uiterste termijn bekendmaking beschikking:

Reden overschrijding:
aangehouden door
Lummad

PROCEDUREFORMULIER

NORMALE PROCEDURE

Datum ontvangst aanvraag: 24-1-'94. → nieuw aanvraag 1-2-2000 (identieke inhoud)

a. ontvangstbewijs aan aanvrager verzonden: 8-12-'99

b. toezending aanvraag aan inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente, GS, RWS: 8-12-'99

Om advies naar de technische ambtenaren:

Verlengingsbesluit (binnen 2 maanden na ontvangst aanvraag):

Niet-ontvankelijkverklaring (binnen 2 maanden na ontvangst aanvraag):

Toezending besluit aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente:

Overleg WM-/WVO-gezag tav samenhang beschikking (binnen 2 maanden na ontvangst aanvraag):

Ontwerp-beschikking (zsm binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag): 19-7-2000

Toezending ontwerp-beschikking aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente, GS, RWS:

Bekendmaking ontwerp-beschikking (binnen 2 weken na verzending ontwerp-beschikking) gedurende 1 maand:

a. publicatie dagbladen: 26-7-2000

b. kennisgeving gemeente: 19-7-2000

c. kennisgeving gebruikers gebouwde eigendommen: 19-7-2000

d. aanplakking kennisgeving gemeente: 19-7-2000

e. toezending bekendmaking aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, GS, gemeente, RWS: 19-7-2000

Advies WM-/WVO-gezag inzake ontwerp-beschikking:

Bezwaren:

Gedachtenwisseling:

Toezending verslag gedachtenwisseling aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente, GS, RWS en degenen die bezwaar hebben gemaakt:

Beschikking (binnen 6 maanden na ontvangst aanvraag):

Toezending beschikking aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente, GS, RWS:

Bekendmaking beschikking (binnen 2 weken na verzending beschikking) gedurende 1 maand:

a. publikatie dagbladen:

b. kennisgeving gemeente:

c. kennisgeving gebruikers gebouwde eigendommen:

d. aanplakking kennisgeving gemeente:

e. toezending bekendmaking aan aanvrager, inspecteur VOLMIL, kwantiteitsbeheerder, RIZA, gemeente, GS, RWS:

f. toezending beschikking aan bezwaarden:

Verzending verzoek tot betaling leges:

Beroep Kroon:

Toepassing artikel 60A Wet op de Raad van State/Schorsing:

-1.777.674.3R




1997.01748

Zuiveringschap Limburg	
CAMPINA MELKUNIE	
Nr. 1997.01748	
Sectie Kaas	Venn H
Ingek d. 27 JAN 1997	
Kopie aan:	

uw ref.

4969/HB/yd/BR

ons tel.nr.

046-4891414

datum

24 januari 1997

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg
t.a.v. Dhr. Ernes
Postbus 314
6040 AH ROERMOND

V-pr techn.

Betreft: Chloride-eis in ontwerp besluit ingevolge de Wet Verontreiniging oppervlakte-
wateren (WVO).

Geachte Bestuur,

Op 19 januari 1996 heeft U van ons, Campina Melkunie BV, Leonard Langweg 2, 6121 PA Born, een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het lozen van ons afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) Susteren op de Vloedgraaf.

In de inmiddels door U verstrekte vergunning is, naar onze opgave, opgenomen dat het chloridegehalte ter plaatse van de meetput het gehalte van 1.000 mg/l. niet mag overschrijden.

Bij onze opgave zijn wij ervan uit gegaan dat het hier een gemiddeld gehalte en geen individuele eis betrof.

Gezien dit en onze gegevens over 1995 leek ons dat toen een haalbaar nivo.

Echter de huidige informatie en de gegevens over 1996 leren ons dat deze aanname te laag is (zie bijlagen, effluentgegevens 1995 en 1996).

Daarnaast is door saneringsmaatregelen het waterverbruik en daardoor uiteindelijk ook de effluentlozing met 9% gedaald, hetgeen automatisch heeft geleid tot een stijging van het chloridegehalte.

De chloride in het te lozen water wordt verkregen doordat het zoutgehalte in de kaas op nivo wordt gebracht middels een pekelp proces.

Bij pekelen van kaas gaat er tengevolge van een osmose proces zout de kaas in en komt kaasvocht naar buiten.

Campina Melkunie bv divisie kaas

Leonard Langweg 2
6121 PA Born
Telefoon 046 48 91414
Telefax 046 48 56 833

KvK 's-Hertogenbosch 60142

De totale vochtuittreding uit de kaas bedraagt circa 6 gewichtsprocenten van het productievolume, en wordt uiteindelijk geloosd als overtollige pekkel van 18% NaCl.

Per week wordt momenteel gemiddeld 528 ton kaas geproduceerd en in de toekomst 800 ton.

Het gemiddelde pekelloverschot per week bedraagt derhalve 30 ton in de huidige situatie en 45 ton na uitbreiding.

De zoutlozing per dag bedraagt derhalve nu 770 kg. en uitbreiding 1.160 kg. en zowel bij een huidige gemiddelde lozing van 700 m³ als ook na uitbreiding van 900 m³ is het zoutgehalte meer dan 1.000 mg/l.

Gezien bovenstaande en gezien de meetresultaten in 1996 vragen wij bij deze een uitbreiding van de chloride van 1.000 mg/l naar 2.000 mg/l.

Gaarne zijn wij bereid e.e.a. nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Campina Melkunie Born


E. van Bommel
plantmanager

CM Divisie KAAS		EFFLUENT gegevens afvalwater											24/01		
0		Van 31-Dec T/M 28-Dec											13:21		
Datum	Hoeveelh. m ³	CZV Mg/L	BZV Mg/L	Restverv. Mg/L	Bezinksel Ml/L	O ₂ Mg/L	N-Kjeldahl Mg/L	NH ₄ Mg/L	NO ₂ Mg/L	NO ₃ Mg/L	pH	Totaal P Mg/L	Chloride	Zink	Berekende vervuiling
06/01/96	5 811	1 100					47				7.80		960		56 178
13/01/96	6 102	1 000					38				8.90		600		52 659
20/01/96	4 979	1 100					41				7.90		570		47 131
27/01/96	6 252	1 400					41				7.80		1300		72 972
03/02/96	5 462	1 200					46				7.90		1200		56 637
10/02/96	5 771	1 300					42				7.70		1100		63 309
17/02/96	4 644	1 400					51				7.70		720		55 765
24/02/96	4 451	1600					39				8.30		440		58 198
02/03/96	4 744	1100					45				9.00		460	16	45 544
09/03/96	4 447	1300					56				8.00		1200		50 876
16/03/96	4 135	1 300					50				7.90		950		46 473
23/03/96	4 206	1 300					55				8.40		700		47 978
30/03/96	3 957	1 400					55				7.50		930		48 047
06/04/96	4 443	1 200					53				7.80		1400		47 116
13/04/96	3 915	1 400					56				8.50		1600		47 669
20/04/96	4 338	1 300					32				9.40		1100		45 918
27/04/96	5 048	1 500					46				11.20		1400		63 479
04/05/96	4 710	1 250					45				8.10		855		50 349
11/05/96	5 003	1 000					41				7.60		890		40 144
18/05/96	4 499	1 100					46				7.60		990		39 605
25/05/96	4 459	1 300					8				9.30		1100		43 836
01/06/96	4 583	940					47				8.00		820		34 363
08/06/96	3 992	1 200					51				7.90		910		40 421
15/06/96	4 303	1 000					50				8.00		900		36 430
22/06/96	4 721	940					43				7.80		1200		37 279
29/06/96	4 541	1 000					47				8.10		1500		39 240
06/07/96	4 658	960					43				8.10		1400		38 114
13/07/96	4 696	840					39				8.00		1100		34 852
20/07/96	4 838	850					41				7.60		740		34 889
27/07/96	4 485	960					41				8.10		940		37 838
03/08/96	4 712	960					43				8.40		170		40 070
10/08/96	4 677	1200					8				7.90		180		42 478
17/08/96	4 933	960					44				8.60		77		42 115
24/08/96	4 805	1200					46				7.60		930		49 824
31/08/96	5 174	830					36				8.00		480		37 836
07/09/96	4 984	1100					40				7.80		1600		47 011
14/09/96	5 249	1100					41				7.50		440		49 687

CM Divisie KAAS		EFFLUENT gegevens afvalwater											24/01		
0		Van 31-Dec T/M 28-Dec											13:21		
Datum	Hoeveelh. m ³	CZV Mg/L	BZV Mg/L	Restverv. Mg/L	Bezinksel Ml/L	O ₂ Mg/L	N-Kjeldahl Mg/L	NH ₄ Mg/L	NO ₂ Mg/L	NO ₃ Mg/L	pH	Totaal P Mg/L	Chloride	Zink	Berekende vervuiling
21/09/96	5 154	960					45				7.80		350		44 175
28/09/96	5 456	1100					47				8.00		1100		52 746
05/10/96	5 081	1000					40				7.60		340		44 190
12/10/96	5 512	840					41				7.60		1200		41 639
19/10/96	5 707	810					45				7.60		1000		42 620
26/10/96	5 098	490					44				8.00		460		25 905
02/11/96	5 159	600					44				8.00		340		30 388
09/11/96	5 470	820					46				7.80		740		41 436
16/11/96	5 659	750					52				7.70		460		41 096
30/11/96	4 839	750					44				8.30		740		33 840
07/12/96	4 880	970					50				8.60		610		43 005
14/12/96	5 154	860					43				7.50		450		40 039
21/12/96	4 890	790					42				7.80		1200		35 307
28/12/96	5 092	980					43				7.90		1100		44 050
Totaal	249 878														
Gemidd.	4899.6	1064.9	ERR	ERR	ERR	ERR	43.5	ERR	ERR	ERR	8.08	ERR	861.6	16.0	44760
Maximum	6252.0	1600.0	ERR	ERR	ERR	ERR	56.0	ERR	ERR	ERR	11.20	ERR	1600.0	16.0	72972
Minimum	3915.0	490.0	ERR	ERR	ERR	ERR	7.7	ERR	ERR	ERR	7.50	ERR	77.0	16.0	25905

13

CM Divisie KAAS		EFFLUENT gegevens afvalwater												25/01	
Born Productie		Van 01-Jan T/M 30-Dec												10:19	
Datum	Hoeveelh. m ³	CZV Mg/L	BZV Mg/L	Resterv. Mg/L	Bezinksel MI/L	O ₂ Mg/L	N-Kjeldahl Mg/L	NH ₄ Mg/L	NO ₂ Mg/L	NO ₃ Mg/L	pH	Totaal P Mg/L	Chloride	Zink µg/L	Berekende vervuiling
23/09/95	5 824	990					39						250		50028
30/09/95	6 137	1000					36						340		52549
07/10/95	6 344	1100					36						320		58986
14/10/95	5 333	850					39						270		40320
21/10/95	5531	1000					43						220		48661
28/10/95	5411	1200					43						450		55563
04/11/95	5701	1100					43				7.50		480		54349
11/11/95	5 901	1100					45				6.40		700		56652
18/11/95	5 538	1000					43				7.40		920		48 723
25/11/95	6 583	1000					38				8.50		800		56810
02/12/95	5 518	970					46				8.10		560		47886
09/12/95	6 200	1500					56				8		220		80049
16/12/95	6 061	1000					45				8		500		53731
23/12/95	6 525	1200					41				8		1300		66563
30/12/95	6 274	1000					41				8		570		54776
Totaal	279 828														
Gemidd.	5381.3	1009.7	ERR	ERR	ERR	ERR	41.0	ERR	ERR	ERR	7.76	ERR	570.8	680	47464
Maximum	6583.0	1500.0	ERR	ERR	ERR	ERR	64.0	ERR	ERR	ERR	8.50	ERR	1300.0	680	80049
Minimum	4365.0	750.0	ERR	ERR	ERR	ERR	28.0	ERR	ERR	ERR	6.40	ERR	140.0	680	30929

15

CM Divisie KAAS		EFFLUENT gegevens afvalwater												25/01	
Born Productie		Van 01-Jan T/M 30-Dec												10:19	
Datum	Hoeveelh. m ³	CZV Mg/L	BZV Mg/L	Restverv. Mg/L	Bezinskel MI/L	O ₂ Mg/L	N - Kjeldahl Mg/L	NH ₄ Mg/L	NO ₂ Mg/L	NO ₃ Mg/L	pH	Totaal P Mg/L	Chloride	Zink µg/L	Berekende vervuiling
07/01/95	5 019	1216					44						565		52297
14/01/95	4 996	1124					49						666		49517
21/01/95	4 919	927					41						403		40306
28/01/95	5 285	963					39						454		44349
04/02/95	5 177	983					46						1076		45421
11/02/95	4 365	972					45						689		37797
18/02/95	4 949	829					45						511		37651
25/02/95	5 273	907					43						436		42785
04/03/95	5 488	1100					64						532		56191
11/03/95	5 408	945					41						483		45028
18/03/95	5 285	968					40						674		44720
25/03/95	4 788	1092					43						546		45363
01/04/95	4 726	1080					42						328		44200
08/04/95	5 405	1080					42						328		50550
15/04/95	5 092	1080					42						328		47623
22/04/95	4 841	1080					42						328		45275
29/04/95	5 105	1200					42						328		52249
06/05/95	4 877	1200					42						328		49915
13/05/95	4 934	1200					45						720		50996
20/05/95	4 891	1200					45						720		50552
27/05/95	5 091	1000					39						770		44106
03/06/95	4 932	1000					39						770		42728
10/06/95	5 287	1000					39						770		45804
17/06/95	4 801	1000					39						770		41593
24/06/95	4 791	750					28						710		30929
01/07/95	4 950	750					28						710		31955
08/07/95	4 954	750					28						710		31981
15/07/95	5 380	750					28						710		34731
22/07/95	5 162	760					35						140		34918
29/07/95	5 056	930					38						500		41030
05/08/95	4 952	1000					43						810	68	43567
12/08/95	5 465	1000					34						670		46428
19/08/95	5 790	810					39						760		42072
26/08/95	5 598	1000					43						400		49250
27/08/95	5 696	1000					41						920		49730
09/09/95	6 013	950					40						1000		50085
16/09/95	6 206	900					37						220		48785



Zuiveringschap Limburg

Besprekingsrapport

Nr.:

Project: Campina Born

I.a.a.	VH Tn			
VH hvh				
VH bcvv				

Datum: 23 november 1999

Plaats: Born

Onderwerp: wijziging vergunning

gemaakt door: Dhr. N. Theunissen

Actie door:

Gezien:

Bespreking met:

Naam:

Functie:

Dhr van Bommel

campina

Mevr. de Boorder

campina

Namens het Zuiveringschap:

Dhr. N. Theunissen

Beknopte beschrijving van het besprokene:

- Besproken zijn de voorwaarden in de concept ontwerpvergunning, waarin in plaats van concentratie-eisen vrachteisen zijn opgenomen.
- Campina kan instemmen met de voorwaarden. De oude vergunning kan worden ingetrokken.
- Aan de orde is tevens geweest een mogelijke eis van het ZL om te defosfateren. In het BMP is geregeld dat campina in 1999 een inventarisatie zou uitvoeren van de stikstof en de fosfaten. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat denitrificeren (= 1375 kg/jaar) niet nodig zal zijn en defosfateren wellicht wel (= 220 kg/week, = 11.000 kg/jaar).
- Een onderzoek zal moeten worden uitgevoerd dat gericht is op defosfateren met BUT tot 2 mg/l. Als campina gaat zuiveren dan zal in elk geval gedefosfateerd moeten worden.
- Campina is nog niet aan het zuiveren. Campina stelt voor het onderzoek te regelen in het vervoltraject van het BMP. Een reactie op het jaarverslag, waarin de inventarisatie gepresenteerd wordt, kan dan in overleg worden afgesproken dat in 2000 het onderzoek uitgevoerd wordt.
- ZL stemt in met het regelen van het defosfateringsonderzoek in het BMP proces. De gedachten gaan hierbij uit naar onderzoek in 2000.
- **AFSPRAAK.**
ZL zal de ontwerpbeschikking in procedure brengen.



Zuiveringschap Limburg

MEMO

Aan: Lianne Jaspers
Van: N.Theunissen
I.a.a.:
Datum: 27 januari 2000
Onderwerp: Campina Born

Lianne,

- campina heeft mij telefonisch toegezegd de aanvraag van 24 januari 1997 in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen met de normering zoals besproken op 29 november 1999.

-1.777.674.3 R



2000.02252

DIVISIE KAAS

Zuiveringschap Limburg	
CAMPINA MELKUNIE	
Nr. 2000.02252	
Sekretarie	T.D.X
	M
Ingek. d.d. - 1 FEB 2000	
Kopie aan:	Afged.

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg
T.a.v. de heer N. Theunissen
Postbus 314
6040 AH Roermond

uw ref.

onze ref.

ons tel.nr.

datum

001/EB/eb

046-4891414

28 januari 2000

Betreft: Chloride-eis in Besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)

Geachte heer Theunissen,

Op 23 november 1999 hebben wij gesproken over de mogelijke aanpassingen van het Besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) met betrekking tot de maximaal door Campina Melkunie te lozen zoutvracht.

Hierbij wil Campina Melkunie Born de op 24 januari 1997 per brief (ons kenmerk 4969HB/yd/BR) aangevraagde verruiming intrekken. Graag zouden wij de vergunning aangepast zien als op 23 november jl. besproken.

Met vriendelijke groet,
Campina Melkunie bv Born

E van Bommel
Plantmanager

1997.01748

Campina Melkunie bv, divisie kaas

Leonard Langweg 2
6121 PA Born
Telefoon 046 48 91414
Telefax 046 48 56833

KvK 's-Hertogenbosch 60142



Zuiveringschap Limburg

MEMO

Aan: aDtD.
Van: N.Theunissen
I.a.a.: HvH, Bcvv
Datum: 11 mei 2000
Onderwerp: **Campina Born aanvullende informatie.**

1. De redactie van artikel 4 lid 4 is goed. Het bedrijf moet als gevolg van een productiestoring of wisseling van de productiesoort het gehele circuit met pekkel vernieuwen. Ondanks de buffer van 200 m³ is er te weinig buffercapaciteit, zodat alleen een snelle lozing mogelijk is. Dit komt hoogstens 2 x jaar voor.

2. De berekende waterkwaliteitstoets moet worden gezien als een globale indicatie. Een enigszins betrouwbare berekening is in deze situatie nagenoeg onmogelijk doordat:

- de lozingen onregelmatig zijn en ook beïnvloed worden door andere lozingen van keukenzout, bv Akzo en wegzout in de winter;
- de grote buffering in het rioolstelsel en de rwzi (het duurt ca 2 dagen voordat het campina water als effluent geloosd wordt);
- de kwaliteitsgegevens van de waterlossing zijn niet betrouwbaar. De laatste metingen dateren van 1993. Er is een minimum afvoer gemeten van 150 l/s = 12.960 m³/dg terwijl de rwzi al 50.000 m³/dg aan de beek toevoegt.

Dit wetende is toch geprobeerd een indicatie te krijgen van de effecten van de lozing.

- de gemiddelde afvoer van de vloedgraaf is 1.425 l/s = 123.120 m³/dg.
- de chlorideconcentraties in de vloedgraaf variëren van 42 - 181 mg/l, met een gemiddelde van 106 mg/l.

- een normale maximale lozing van 10.000 kg/wk = 1.400 kg/dg kan theoretisch een verhoging geven van maximaal 11,4 mg/l (geen rekening is gehouden met verdunning).

Bij deze verhoging wordt de grenswaarde nog niet overschreden. In de praktijk zal door de bufferende werking de verhoging lager zijn dan de berekende waarde.

- een incidentele piek van 10.000 kg/dg kan theoretisch een verhoging geven van maximaal 81,2 mg/l en dan is de mogelijkheid niet uitgesloten dat wel eens de grenswaarde wordt overschreden als alle effecten en omstandigheden in een worse-case situatie worden beschouwd. Een directe absolute berekening is niet mogelijk. Het is namelijk niet juist de gehele verhoging van 81,2 mg/l op te tellen bij de maximale concentratie van 181 mg/l. Een deel van deze 81,2 mg/l zit al in de 181 mg/l (welk deel is niet bekend).

Waarom
re-meed
aangegeven?

Om toch iets meer zekerheid te krijgen is de kwestie van een andere kant benaderd, die wellicht betrouwbaarder is omdat hier uitgegaan is van meer recentere meetgegevens.

Effluent Rwzi Susteren meet gegevens 1999.

- afvoer gemiddeld $69.794 \text{ m}^3/\text{dg}$ - minimaal $52.677 \text{ m}^3/\text{dg}$ - maximaal $92.419 \text{ m}^3/\text{dg}$.
- chloride conc. (60 metingen) gemiddeld 144 mg/l - minimaal 38 mg/l - maximaal 230 mg/l .
- vracht chloride gemiddeld $69.794 \times 144 = 10.050 \text{ kg/dg}$.

Lozing Campina Born 1999.

- vracht chloride per jaar $5.518 \times 52 \times 1032 = 296.118 \text{ kg/jr} = \text{gemiddeld } 811 \text{ kg/dg}$.
- maximaal te verwachten (toekomst) gemiddeld $1.000/\text{dg}$.

In de eindsituatie zal de gemiddelde concentratie in het effluent stijgen met 3 mg/l . Dit is als volgt berekend $1.000 - 811 + 10.050 / 69.794 = 147$. Dus niets aan de hand.

In de worse-case situatie en een chloride concentratie in de rwzi van gemiddeld 144 mg/l zal de concentratie in het effluent stijgen tot 276 mg/l . De concentratie in de vloedgraaf wordt dan berekend op 201 mg/l ($\{10.000 + 10.050 - 811 + 35.000 \times 50\} : \{69.794 + 35.000\}$). Voor de vloedgraaf is gerekend met een minimum afvoer van $35.000 \text{ m}^3/\text{dg}$ zonder rwzi en een achtergrondwaarde van 50 mg/l . **De grenswaarde van 200 mg/l wordt iets overschreden.**

In de worse-case situatie en een maximale concentratie in de rwzi zal de concentratie in het effluent stijgen tot 372 mg/l ($240 + \{(10.000 - 811) : 69.794\}$). De concentratie in de vloedgraaf wordt dan berekend op 264 mg/l . **De grenswaarde wordt dan wel beduidend overschreden.** Deze situatie wordt niet waarschijnlijk geacht omdat alle beïnvloedbare factoren als worse-case situatie worden gesommerd nl.

- er vindt dan geen buffering plaats in de riolering en op de zuivering, hetgeen in deze situatie een verlagende invloed kan hebben;
- er wordt geloosd op een moment dat de zuivering een maximale aanvoer krijgt (wegenzout en akzo). De kans hierop is klein omdat het hoogstens 4 dagen per jaar een extra pieklozing van campina kan voordoen en dan nog op een dag dat akzo ook geloosd heeft;
- de afvoer van de beek is minimaal.

Conclusie.

Theoretisch zou het kunnen voorkomen dat in een zeer beperkte periode de grenswaarde wordt overschreden. Echter de kans hierop wordt nagenoeg uitgesloten geacht.

Hand / Hill Beginsel ??



Zuiveringschap Limburg

Postbus 314 - 6040 AH Roermond
Telefoon: 0475 - 394444
Telefax: 0475 - 311605

Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 - Roermond
Bank: 63 67 60 464
Postbank: 3153781

Campina Melkunie B.V.
Divisie Kaas
Leonard Langweg 2
6121 PA BORN

Uw kenmerk:

Behandeld door: mw. Jaspers

Uw brief van:

Doorkiesnummer: 0475 - 394246

Ons kenmerk:

V&H/Js/V99-458

Datum:

19 JULI 2000

Bijlage(n):

div.

Onderwerp:

Bekendmaking ontwerp-besluit

Wij delen u mede, dat uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het ontwerp-besluit daarop overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) bekend zijn gemaakt.

./.

Een exemplaar van de bekendmaking alsmede van het ontwerp-besluit treft u hierbij aan.

Tot het einde van de in de bekendmaking genoemde termijn kunt u bedenkingen indienen tegen het ontwerp-besluit.

Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,
Medewerkster Vergunningen,

L.E.J.G. Jaspers



Zuiveringschap Limburg

Bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het voornemens is om positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Campina Melkunie BV, Divisie Kaas, Leonard Langweg 2 te Born voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf (V99-458).

De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere relevante stukken liggen van 27 juli 2000 tot en met 23 augustus 2000 ter inzage en wel:

- op het kantoor van genoemd zuiveringschap, Maria Theresialaan 99 te Roermond op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling Vergunningen & Handhaving);
- ten gemeentehuize van de gemeente Born, Kasteelhof 1 te Born gedurende de kantooruren op maandag van 09.00 uur tot 19.00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op het ontwerp-besluit worden gegeven.

Bovendien liggen alle ter zake zijnde stukken na genoemde datum, tot het einde van de beroepstermijn, ter inzage tijdens kantooruren op het kantoor van genoemd zuiveringschap en het gemeentehuis van de gemeente Born.

Een ieder kan tot en met 24 augustus 2000 schriftelijk bedenkingen indienen. De schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.

Tevens kan een ieder in die periode mondeling bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp-besluit, na telefonische afspraak, telefoon 0475 - 394246.

Desgevraagd wordt een ieder na telefonische afspraak, telefoon 0475 - 394246, in de gelegenheid gesteld tot een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd.

Roermond, 26 juli 2000.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

de Nompeter- editie siMand
Woensdag 26 juli 2000



Zuiveringschap Limburg

Postbus 314 - 6040 AH Roermond
Telefoon: 0475 - 394444
Telefax: 0475 - 311605

Bezoekadres: Maria Theresialaan 99 - Roermond
Bank: 63 67 60 464
Postbank: 3153781

Aangetekend verzenden

Campina Melkunie BV
t.a.v. de heer van Bommel
Leonard Langweg 2
6121 PA BORN

Uw kenmerk:

Behandeld door: M. Janssen

Uw brief van:

Doorkiesnummer: 0475 - 394349

Ons kenmerk:

V&H/Js/V99-458

Datum:

15 december 2000

Bijlage(n):

Div.

Onderwerp:

Bekendmaking besluit

./.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van het besluit (bijlage 1) alsmede de bekendmaking (bijlage 2) daarvan betreffende uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Op het moment dat het besluit in werking treedt betekent dit dat door u aan de voorschriften in genoemd besluit uitvoering zal moeten worden gegeven.

Deze voorschriften kunnen o.a. betrekking hebben op: het schriftelijk melden van een contactpersoon waarmee door of namens ons in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd, het vooraf melden van het tijdstip waarop de lozing zal aanvangen, een schriftelijke mededeling van de plaats en de realisatie van een eindcontroleput en/of een periodieke bemonsterings-, analyse- en rapportageverplichting.

Op termijn zal door een toezichthouder van Bureau Handhaving een (deel) inspectie(s) worden uitgevoerd.

./.

In de bijgevoegde toelichting (bijlage 3) worden de bevoegdheden waarover de toezichthoudende- en opsporingsambtenaren beschikken nader toegelicht.

Ter voorbereiding op die inspectie(s) verzoeken wij u ingeval nog geen uitvoering is gegeven of kan worden gegeven aan de vergunningsvoorschriften ons hieromtrent schriftelijk gemotiveerd te informeren.

Ten behoeve van het melden van één of meerdere contactpersonen kan hierbij gebruik worden gemaakt van het bijgevoegde meldingsformulier contactpersonen (bijlage 4).

Volledigheidshalve merken wij op dat indien tijdens de door u zelf uitgevoerde controle van de vergunningsvoorschriften blijkt dat uitvoering is gegeven aan de geldende verplichtingen u ons hieromtrent niet nader hoeft te informeren.

Tenslotte verzoeken wij u om, indien op het moment dat zich in uw bedrijf een bijzondere omstandigheid voordoet waardoor naar verwachting niet kan worden voldaan aan de vergunningsvoorschriften en welke omstandigheid van invloed kan zijn of is op een nadelige beïnvloeding van het oppervlaktewater, ons hierover onmiddellijk in kennis te stellen. Dit kan tijdens kantooruren onder telefoon nr: 0475 - 394152. Buiten kantoor tijd kan dit onder telefoonnr: 0800 - 0341 (vuilwaterwacht).

Tevens dient het meldingsformulier calamiteit (bijlage 5), binnen 14 dagen na de dag van het voorval, volledig ingevuld aan ons te worden geretourneerd.

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen over onderwerpen genoemd in deze brief, op dit moment of op een later tijdstip, dan kunt u contact opnemen met een toezichthouder van Bureau Handhaving (tel. 0475 - 394152). Hoe met overschrijdingen van vergunningvoorschriften of het niet nakomen van administratieve verplichtingen wordt omgegaan vindt u in bijlage 6.

Wij vertrouwen erop u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,
Juridisch medewerker Vergunningen,

M.M.W. Janssen



Zuiveringschap Limburg

Bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 december 2000 onder een aantal voorschriften aan Campina Melkunie BV, Divisie Kaas, Leonard Langweg 2 te Born een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren op oppervlaktewater (ingeschreven onder nummer V99-458).

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 21 december 2000 tot en met 31 januari 2001 ter inzage en wel:

- op het kantoor van genoemd Zuiveringschap, Maria Theresialaan 99 te Roermond op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling Vergunningen en Handhaving);
- ten gemeentehuize van de gemeente Born, Kasteelhof 1 te Born gedurende de kantooruren op maandag van 09.00 uur tot 19.00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ingevolge de artikelen 20.1, eerste lid, en 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot en met 1 februari 2001 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een besluit treedt alsdan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een beroep moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Roermond, 20 december 2000.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,



Zuiveringschap Limburg

Bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 december 2000 onder een aantal voorschriften aan Campina Melkunie BV, Divisie Kaas, Leonard Langweg 2 te Born een vergunning is verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren op oppervlaktewater (ingeschreven onder nummer V99-458).

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 21 december 2000 tot en met 31 januari 2001 ter inzage en wel:

- op het kantoor van genoemd Zuiveringschap, Maria Theresialaan 99 te Roermond op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling Vergunningen en Handhaving);
- ten gemeentehuize van de gemeente Born, Kasteelhof 1 te Born gedurende de kantooruren op maandag van 09.00 uur tot 19.00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ingevolge de artikelen 20.1, eerste lid, en 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot en met 1 februari 2001 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een besluit treedt alsdan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een beroep moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Roermond, 20 december 2000.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,

De Trompetten
editie Sittard
d.d. 20-12-2000.

opbergen in Loo-dossier V99-450

Loo. d. 20.01.01



CAMPINA MELKUNIE



2001.05952

TeleFaxBericht

Aan: Zuiveringschap Limburg
T.a.v.: dhr. ing. J. Th. M. Heltzel
Van: Campina Melkunie Born
J.Y. de Boorder-ten Wolde

Plaats: Roermond
Faxnummer: 0475-311605

Datum: 03-04-2001

Aantal pagina's (incl. deze): 2

Betreft: kopie brief contactpersoon

Heeft u niet het genoemde aantal pagina's ontvangen, neemt u dan telefonisch contact met ons op (046-4891414).

Geachte heer Heltzel,

Hierbij stuur ik u naar aanleiding van uw verzoek mijn kopie van de brief van de heer H. van Zutphen aan u d.d. 20 oktober 1998.

Met vriendelijke groet,

Campina Melkunie Born

J.Y. de Boorder-ten Wolde
Milieucoördinator

J. 352.2

NE	2001.05952
St...	
	VII
Inge...	- 4 APR 2001
Kopie aan...	4/4-01

Zuiveringsschap Limburg
t.a.v. de heer Ing. J.Th.M. Heltzel
Postbus 314
6040 AH Roermond

046 - 4891414

20 oktober 1998

Betreft: wijziging contactpersoon

Geachte heer Heltzel,

Via deze brief delen wij u mede dat onze bedrijfstechnoloog, mevrouw Ir. J.Y. de Boorder - ten Wolde, vanaf nu de contactpersoon is namens ons bedrijf voor het Zuiveringsschap ten aanzien van de afgifte van effluentgegevens en het onderhoud van de vergunning.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

H. van Zutphen
Hoofd Productie



BIJLAGE 4

MELDINGSFORMULIER CONTACTPERSONEN

Voor melding van personen waarmee door of namens het Dagelijks Bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Dit formulier dient te worden gezonden aan Zuiveringschap Limburg, t.a.v. Bureau Handhaving, Postbus 314, 6040 AH Roermond.

VERGUNNING

nummer:

Vgg-458

verleend op:

15 dec 2000

VERGUNNINGHOUDER

naam van het bedrijf/instelling:

Campina Melkunie BV

postcode:

6121 PA

woonplaats:

Born

telefoon:

046-4891414

telefax:

046-4856833



2001.12644

CONTACTPERSONEN

naam:

C.G.W.F. Broens

functie:

Bedrijfstecholoog

adres:

bereikbaar via bedrijf: Leonard Langweg 2

postcode/woonplaats:

6121 PA Born

telefoon tijdens kantoor uren:

046-4891450

telefoon buiten kantoor uren:

046-4891421

naam:

functie:

adres:

postcode/woonplaats:

telefoon tijdens kantoor uren:

telefoon buiten kantoor uren:

Handtekening directeur/gemachtigde

E. van Bommel
14/8-2001

Zuiveringschap Limburg	
Nr. 2001.12644	
Sekretarie	T.D. x
	V+H
Ingek. d.d. 14 AUG 2001	
Kopie aan:	Afged.

-1.777.674.3
V2001-123; Campina Melkunie BV; Sittard-Geleen;
MBD Sittard-Geleen; Leonard Langweg 2, Born

verw. 1001